


## STATION-SERVICE DE LA ROCHELLE

Aire de service de la repentie  
 Département 17  
 Maître d'ouvrage AVIA  
 Maître d'œuvre technique IMO2S  
 Année de l'étude 2023  
 Surface Parcelle 4.000 m<sup>2</sup>

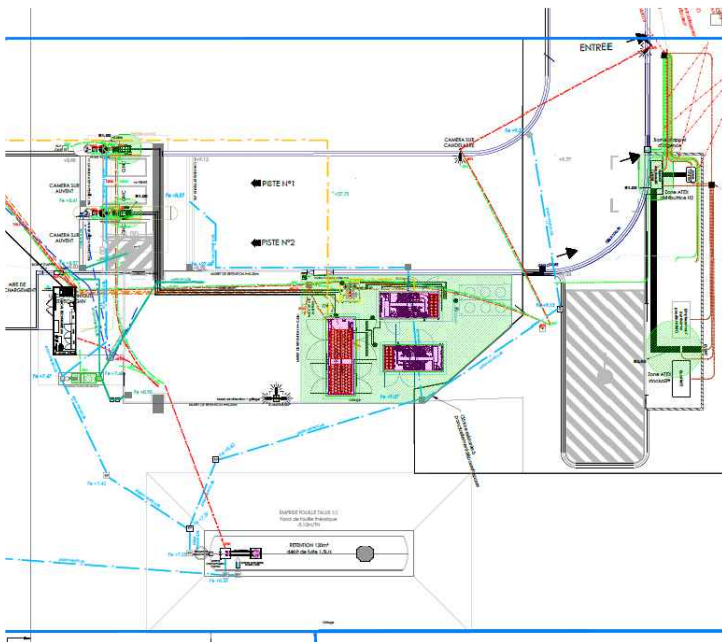

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1 station hydrogène, 1 piste de distribution  
 1 station GNC, 2 pistes de distribution

		Container de 20 pieds	Container de 40 pieds
<b>Nombre de cylindre</b>		9	18
<b>Type de cylindre</b>		Type IV	Type IV
<b>Volume d'eau dans les cylindres</b>	L	1650	1650
<b>Volume total de stockage d'eau</b>	L	14850	30600
<b>Capacité de stockage</b>	kg	356	734
<b>Poids du container plein</b>	kg	16196	27500
<b>Pression de service</b>	bar	350	350